

Žiadosť o uvedenie hydroizolačného systému v DATABÁZE

Slovenská správa ciest

Oddelenie technickej normalizácie a výmeny informácií,
Miletičova 19, P.O.BOX 19, 826 19 Bratislava, Slovenská republika

Žiadosť o uvedenie hydroizolačného systému v databáze

evidenčné č. 9/2022

(vyplní Slovenská správa ciest)

1 Žiadateľ uvedenia hydroizolačného systému v databáze

Meno, názov: NOVAIZOL Bratislava s.r.o.
Adresa: Stará Vajnorská 27 831 04 Bratislava
Zastúpený: Peter Strýček
Zapísaný v OR: Okr. Súd Bratislava I, pod. odd. Sro, vložka č. 106272/B

2 Kontaktná osoba žiadateľa pre izolačný systém

Meno a priezvisko: Ing. Stanislav Dudáš
Tel.: +421 2 4930 96 11 Mobil.: +421 917 535 563
Email: dadas@novaizol.sk Web: www.novaizol.sk

3 Výrobca uvedenia hydroizolačného systému v databáze

Meno, názov: NOVAIZOL Bratislava s.r.o.
Adresa: Stará Vajnorská 27 831 04 Bratislava
Zastúpený: Peter Strýček
Zapísaný v OR: Okr. Súd Bratislava I, pod. odd. Sro, vložka č. 106272/B

4 Izolačný systém

4.1 Názov izolačného systému: NOVAPONTI AC a NOVAPONTI MA

Opis izolačného systému:

- základná vrstva: Sika Ergodur 500 Pro;
- kotviaco-impregnačný náter z epoxidovej živice Sika Ergodur 500 Pro v množstve cca 0,40 kg/m²
Kremičitý piesok frakcie 0,7 – 1,2 mm v spotrebe cca 2,5 kg/m²
Uzatvárací náter z epoxidovej živice Sika Ergodur 500 Pro v množstve 0,60 kg/m²
- izolačná vrstva: asfaltový izolačný pás NOVAPONTI 5 v hrúbke: 5 mm celoplošne natavený
- ochranná vrstva pre NOVAPONTI AC most: AC - asfaltový betón; hrúbka: 45 mm.
- ochranná vrstva pre NOVAPONTI MA most: MA – liaty asfalt; hrúbka: 40 mm

4.2 Použitie

Izolačný systém je vhodný pre mosty s betónovou mostovkou pre dopravné zaťaženie triedy I až IV podľa STN 73 6114.

4.3 Životnosť

Predpokladaná životnosť pre dané dopravné zaťaženie je po dobu životnosti mostného objektu.

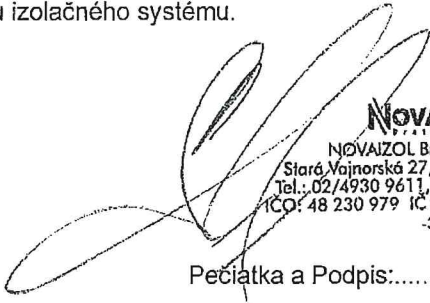
Žiadateľ svojím podpisom súhlasí so zverejnením dokumentov príloh č. 1 a 2 u ostatných príloh len so zverejnením dátumov vydania týchto dokumentov. Všetky poskytnuté dokumenty majú len informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony.

5 Prílohy žiadosti o uvedenie hydroizolačného systému v databáze:

1. SK CERTIFIKÁT o zhode systému riadenia výroby u výrobcu izolačného systému podľa STN 73 6242: 2010 a STN 73 6242/Z1: 2012, STN 6242:2010/Z2:2019.
2. Vyhlásenia o parametroch izolačného systému podľa STN 73 6242: 2010 a STN 73 6242/Z1: 2012.
3. Skúška typu izolačného systému v zmysle STN 73 6242: 2010 a STN 73 6242/Z1: 2012 vrátane protokolov o skúškach na izolačnom systéme a certifikátov autorizovanej/notifikovanej osoby pre jednotlivé výrobky (zložky) izolačného systému a protokolov o skúškach jednotlivých výrobkov - zložiek izolačného systému.
4. Správu počiatočnej inšpekcie alebo o priebežnom dohľade (predtým priebežnej inšpekcie) nie staršiu ako jeden rok.
5. Technologický predpis na stavbu izolačného systému.

Žiadateľ: Peter Stryček

V Bratislave, dňa: 15.8. 2022


NOVAIZOL
NOVAIZOL Bratislava s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/4930 9611, Fax: 02/4463 5092
IČO: 48 230 979 IČ DPH: SK2120137360
-3-
Pečiatka a Podpis:.....